

TELELTETŐ HODÁLY MÉRŐHELY ELRENDEZÉSI TERVE

Az elosztó berendezés készülékeit, leágazásit feliratokkal szükséges ellátni a funkciók könnyebb azonosíthatóságának érdekében!

GYÁRTMÁNYOK:

LEGRAND, SCHRACK

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

"Az elosztóberendezés gyártása az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon készüljön! .
Amennyiben a kivitelezés során nem az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés valósul meg (a berendezésgyártó eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasításától), akkor a kivitelező/berendezésgyártó köteles elvégezni/elvégeztetni a teljeskörű gyártói teszteket. Mindezek elvégzését tanúsítvánnyal kell bizonyítani."

ÜZEMI FESZÜLTÉSÉG: 400/230V 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTÉSÉG: 230V, 50Hz

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	-	-
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM

SASVÁRI GÁBOR

vill. üzemmémók
V-T(18)/09-0234; HK-HSZ/09-0234

LÉTESÍTMÉNY:

TELELTETŐ HODÁLY
HORTOBÁGY, KIS-TORNYI DOMB; HRSZ.: 01562/5

DÁTUM: 2016.11.

TERVEZŐ: Sasvári Gábor

MUNKASZÁM: 2016-11

TERV:

FOGYASZTÁSMÉRŐHELY
ELRENDEZÉSI TERVE

LAPOK SZÁMA: 2

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
Beke Ferenc

RAJZSZÁM: 16-011-EL-K-K-04

LAP: 1

ELLENR:

TERVFAJTA: KIVITELI TERV

0

1

2

3

4

5

6

7



8

9

10


FOGYASZTÁSMÉRŐHELY

L1,L2,L3 3x230/400V, 50Hz, In = 25A, Iz3f = 25kA

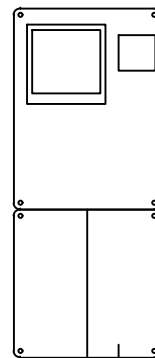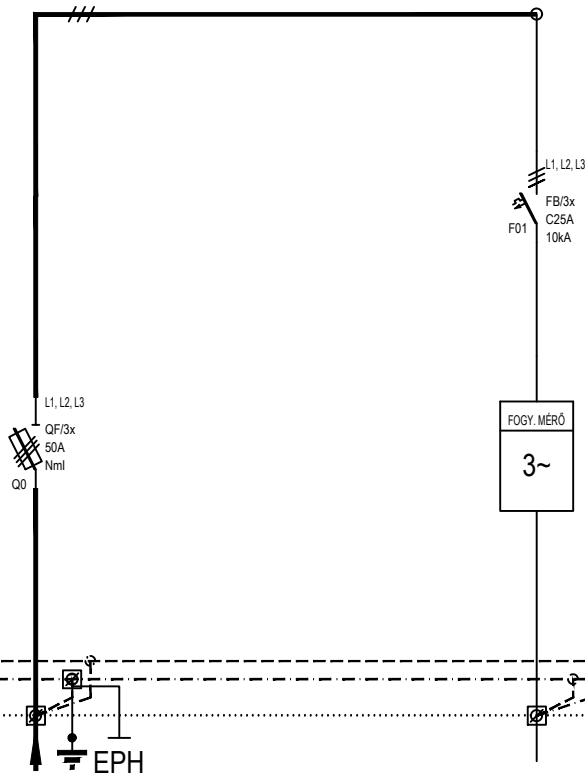

Tipizált fogyasztásmérőszekrény
Falba süllyesztve

Készül: 1db

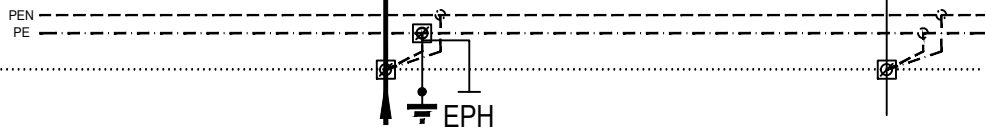

LEÁGAZÁSSZÁM	00	01					
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	Mért fővezeték					
TELJESÍTMÉNY [kW]	15 / 10.5kW	-					
ÁRAMERŐSSÉG [A]		max. 25A					
VEZETÉK	TÍPUS	NAYY					
	KERM. [mm ²]	4x95					

SASVÁRI GÁBOR

vill. üzemmémők
V-T(18)/09-0234; HK-HSZ/09-0234

LÉTESÍTMÉNY:

TELELTETŐ HODÁLY
HORTOBÁGY, KIS-RONYI DOMB; HRSZ.: 01562/5

TERV:

FOGYASZTÁSMÉRŐHELY
ELRENDEZÉSI TERVE

DÁTUM: 2016.11.

LAPOK SZÁMA: 2

LAP: 2

TERVEZŐ:

Sasvári Gábor

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Beke Ferenc

ELLENŐR:

MUNKASZÁM:

2016-11

RAJZSZÁM:

16-011-EL-K-K-04

TERVFAJTA:

KIVITELI TERV