

HORT-258-1/2024.

# BIZTONSÁGI TERV

**SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP,  
KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS  
VILÁGÖRÖKSÉGÜNK, A PUSZTA NAPJA  
2024. április 27.**

Készítette:

*SI KL I K*  
**Egyédné Kertész Ivette**  
Munkabiztonsági és tűzvédelmi szaktanácsadó

Jóváhagyta:

**HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.**  
H-4071 Hortobágy, Mátá major 48.  
Cégjegyzékszám: 09-09-016747  
Adószám: 18543391-2-09  
MÁK: 10...  
**Fülöp Bernadett**  
A rendezvény felelős vezetője

Hortobágy  
2024. március 20.

### **1. Terv célja**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 1.§(f) bekezdése alapján a hagyományos hortobágyi pásztorkultúra bemutatására rendezett esemény.

- bejelentése tájékoztatás céljából a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé  
- valamint a Szent György-napi Kihajtási ünnep, Kézműves Vásár és Világörökségünk, a Puszta napja biztonságosabbá tétele érdekében meghatározni a rendezvény biztonsági, azon belül

- egészségbiztosítási,
- köztisztasági, higiéniai,
- tűzvédelmi,
- baleset- és munkavédelmi,
- katasztrófavédelmi előírásait.

### **2. Terv hatálya**

A terv hatálya kiterjed a Hortobágyi Nonprofit Kft, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat, valamint Hortobágy Község Önkormányzata szervezésében megtartandó lovasbemutató, állatbemutató (1. Aréna), ezt kísérő kulturális program (2. Rendezvénytér), kézműves vásár (7.) és zenés-táncos rendezvényre (11.).

#### **Rendező szerv:**

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

4071 Hortobágy, Máta major 48.

Képviselője: Fülöp Bernadett ügyvezető

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u.2.

Képviselője: Medgyesi Gergely Árpád igazgató

Hortobágy Község Önkormányzata

4071 Hortobágy, Czinege János u.1.

Képviselője: Jakab Ádám András polgármester

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata

4024 Debrecen, Piac u. 54.

Képviselője: Pajna Zoltán, a Vármegyei Közgyűlés elnöke

#### **Rendezvény szervezője, elérhetősége:**

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

ügyvezető, felelős főszervező: Fülöp Bernadett - Tel.: +3670/492-7654

szakmai szervező, ménesvezető: Boros Sándor - Tel.: +3630/555-7083

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

igazgató: Medgyesi Gergely Árpád - Tel: +3670/4927696

Hortobágy Község Önkormányzata

polgármester: Jakab Ádám András - Tel: +3630/659-9994

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata

Vármegyei Közgyűlés Elnöke: Pajna Zoltán

telefonszám: Diós Gergő - Tel: +3620/467-4775

Földesi-Kovács Emese - Tel: +3670/773-0044

Szatmári Péter (technikus) - Tel: +3620/414-0948

### **3. Rendezvény helyszíne**

Hortobágy - Máta, Lovaspálya és a körülötte lévő területek (hrs: 1120/4a, 1120/4b, 1094)

Kapcsolódó melléklet: 1. sz. térkép

#### **4. A Szent György-napi Kihajtási ünnep, Kézműves Vásár és Világörökségünk, a Puszta napja elnevezésű rendezvény általános leírása:**

2024. április 27-én 10 órától a rendezvény téren kézműves foglalkozások és színpadi gyerekműsorok (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság), 14.00 órától a mátai Arénában a Szent György-napi Kihajtási ünnep (Hortobágyi Nonprofit Kft.), egész napos Kézműves vásár (Hortobágy Község Önkormányzata) és „Vármegye kóstolató”, 16.00-tól zenés-táncos rendezvény (Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat).

A hagyományokra épülő Kihajtási ünnep, lovasbemutató és az azt kísérő kulturális programok teljes egészében szabadtéren kerülnek megrendezésre.

A rendezvényen a várható látogatói létszám kb. 4.000 fő/nap.

A lovaspályán kívül helyezkednek el az étel-ital árusok. Az étkeztetést a Hortobágyi Csárda, valamint külsős vendéglátó egységek látják el az italforgalmazással együtt, a szükséges engedélyek beszerzéséről ők gondoskodnak.

*Szervízutak:* autók közlekedése, mentő, tűzoltóautó stb. A cég főbejárati útja a rendezvény idején le lesz zárva. Használata csak menekülés idején lehetséges.

**A mentők és tűzoltók részére - szükség esetén - a rendezők utat biztosítanak.**

**A parkolók az Epona útról közelíthetők meg és hagyhatók el.**

Az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés alapján a higiéniai feltételek az épületekben rendelkezésre álló mosdókkal biztosított.

**WC-k elhelyezése és a takarítószemélyzet munkájához kapcsolódó hideg-meleg folyóvizes vízvételi lehetőségek:**

Nemenkénti zárt vezetékes mosdók vannak a VIP tribün alatt, a Nyerges Presszóban és mögötte valamint a Fogadó épületben.

**A takarítószemélyzet munkájához kapcsolódó hideg-meleg folyóvizes vízvételi lehetőségek:**

- az Aréna VIP tribün alatti női-és férfi mosdó melletti raktárhelyiségben,
- a Fogadó épületben,
- a Nyerges Presszóban.

**5. A Szent György-napi Kihajtási ünnep, Kézműves Vásár és Világörökségünk, a Puszta napja helyszínének alaprajza, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje:**

A szabadtéri rendezvény területére történő belépés a 33-as útról leágazó közúton keresztül történik. A rendezvény területéről történő távozás a helyszínrajzon megjelölt útvonalakon történhet.

Külön zárókapuk, torlaszok nincsenek.

A rendezvényre befogadóképesség-korlát a többéves tapasztalat (látogatói létszám) alapján nincs. Ettől függetlenül a rendező személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A biztonságról Biztonsági Szolgálat gondoskodik. Szerződés szerint 15 fő/10 óra.

Az Arénához:

- **az északi oldalon 1 db stabil** 3 oldalról védett, két oldalról megközelíthető téglalapítségű lelátó található és 2x2 db nemenként elkülönített WC. A lelátó befogadóképessége: 150 fő

- **a déli oldalon 2 db** kétfelől megközelíthető nyitott mobil lelátó (I., III.) van. Teljes befogadó képessége 296 és 238 fő. A lelátó elérhető és elhagyható oldalról a szabad füves nézőtér felé is.

A rendezvény azonnali leállítására **Fülöp Bernadett főrendező utasítása alapján** a rendezők, a megbízott Biztonsági Szolgálat vezetője köteles intézkedni. Továbbá a terület haladéktalanul történő kiürítése érdekében a vendégek részére minden segítséget megadni kötelesek.

Minden lebonyolításban közreműködő, illetve a rendezvény területén tartózkodó személy kötelessége az általa észlelt veszélyre a rendezők, szervezők figyelmét felhívni.

**A rendezvény napján kb. 4000 látogató várható.**

**Tekintettel arra, hogy rendezvénysátrak nincsenek, hirtelen vihar, eső miatt a látogatók részére a Fedeles lovarda áll szükség esetén rendelkezésre.**

## 6. Kiürítés számítása:

### 6.1. Lelátó:

#### 6.1. Alapadatok

A lelátó állvány jellegű építmény, a tartószerkezete fém (A1 tűzvédelmi osztályú), így az OTSZ 129. § (6) szerint 6 perc a kiürítésre megengedett időtartam.

### Lelátók kiürítés számítása

Sportcélú rendeltetéshez kapcsolódó, az MSZ EN 13200 szabvány sorozat szerint kialakított lelátók kiürítés számítása során a kiürítés számítási módszer az alábbi módosításokkal alkalmazható:

A lelátó lépcsők és kijutást biztosító folyosók, ajtók szélességének meghatározása azzal a különbséggel történhet, hogy a kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége ( $k$  érték) az alábbi módon veendő figyelembe:

$k = 65,8$  fő/m/min a lépcsők esetében (79 fő/1,2 m/min) és

$k = 83,3$  fő/m/min vízszintes és lejtős útvonalakon (100 fő/1,2 m/min).

## Kiürítés számítás

### Számítási módszer

#### Haladási sebesség

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen áthaladó létszámsűrűsége		Vízszintes haladási sebesség	Haladás lépcsőn	
(fő/m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> /fő)	m/min [m/s]	lefelé m/min [m/s]	fölfelé m/min [m/s]
0,50 alatt	2 fölött	40,00 [0,67]	32,00 [0,53]	30,00 [0,50]
0,50-től 1-ig	2-től 1-ig	37,00 [0,62]	30,00 [0,50]	28,00 [0,46]
1-től 2-ig	1-től 0,50-ig	29,00 [0,48]	23,00 [0,38]	21,00 [0,35]
2-től 3-ig	0,50-től 0,33-ig	17,00 [0,28]	14,00 [0,23]	13,00 [0,21]
3 felett	0,33 alatt	6,00 [0,10]	5,00 [0,08]	4,00 [0,07]

### TPO-Standard

#### Első szakasz

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{li}}{v_i}$$

ahol:

$t_{1a}$  - legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

$S_{li}$  - a menekülésnél számításba vett útvonal útszakaszainak hossza méterben (m)

$v_i$  - az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függő haladási sebességek (m/min)

$S_{11i}$  = 7,20 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$S_{12i}$  = 8,40 m - Lépcsőkön lefelé

$v_{i1}$  = 6,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$v_{i2}$  = 5,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$t_{1a}$  = **2,88 min**

A kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * \sum_{i=1}^n l_{1szi}}$$

ahol:

$t_{1b}$	-	a helyiségnek a kiürítési időtartama az útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján percben (min)
$N_1$	-	a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),
$k$	-	a szabad szélesség átlagos átbocsátó képessége: $65,8 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$ , $83,3 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$
$l_{1szi}$	-	a helyiség menekülési útvonalra, biztonságos térbe nyíló kijáratának számításba vett szabad szélessége méterben (m)
$N_1$	=	80 fő - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$N_2$	=	300 fő - Központi lépcsőn
$l_{1szi1}$	=	0,50 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$l_{1szi2}$	=	1,80 m - Központi lépcsőn
$t_{1b}$	=	<b>4,43 min</b>

## 203 fős lelátó (I. lelátó)

### Első szakasz

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{li}}{v_i}$$

ahol:

$t_{1a}$	-	legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)
$S_{li}$	-	a menekülésnél számításba vett útvonal útszakaszainak hossza méterben (m)
$v_i$	-	az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függő haladási sebességek (m/min)
$S_{11i}$	=	8,70 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$S_{12i}$	=	4,20 m - Lépcsőkön lefelé
$v_{i1}$	=	6,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$v_{i2}$	=	5,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$t_{1a}$	=	<b>2,29 min</b>

A kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * \sum_{i=1}^n l_{1szi}}$$

ahol:

$t_{1b}$	-	a helyiségnek a kiürítési időtartama az útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján percben (min)
$N_1$	-	a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),
$k$	-	a szabad szélesség átlagos átbocsátó képessége: $65,8 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$ , $83,3 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$
$l_{szi}$	-	a helyiség menekülési útvonalra, biztonságos térbe nyíló kijáratának számításba vett szabad szélessége méterben (m)
$N_1$	=	20 fő - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$N_2$	=	203 fő - Központi lépcsőn
$l_{1szi1}$	=	0,40 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé
$l_{1szi2}$	=	1,40 m - Központi lépcsőn
$t_{1b}$	=	<b>3,332 min</b>

## Lelátók kiürítés számítása

Sportcélú rendeltetéshez kapcsolódó, az MSZ EN 13200 szabvány sorozat szerint kialakított lelátók kiürítés számítása során a kiürítés számítási módszer az alábbi módosításokkal alkalmazható:

A lelátó lépcsők és kijutást biztosító folyosók, ajtók szélességének meghatározása azzal a különbséggel történhet, hogy a kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége ( $k$  érték) az alábbi módon veendő figyelembe:

$k = 65,8 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$  a lépcsők esetében ( $79 \text{ fő}/1,2 \text{ m} \cdot \text{min}$ ) és

$k = 83,3 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$  vízszintes és lejtős útvonalakon ( $100 \text{ fő}/1,2 \text{ m} \cdot \text{min}$ ).

A számítás során az összes közlekedő területet szükséges vizsgálni átbocsátás szempontjából.

## 6.2. Kiürítés számítás (III. lelátó)

### Számítási módszer

#### Haladási sebesség

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen áthaladók létszámsűrűsége		Vízszintes haladási sebesség	Haladás lépcsőn	
(fő/m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> /fő)	m/min [m/s]	lefelé m/min [m/s]	fölfelé m/min [m/s]
0,50 alatt	2 fölött	40,00 [0,67]	32,00 [0,53]	30,00 [0,50]
0,50-től 1-ig	2-től 1-ig	37,00 [0,62]	30,00 [0,50]	28,00 [0,46]
1-től 2-ig	1-től 0,50-ig	29,00 [0,48]	23,00 [0,38]	21,00 [0,35]
2-től 3-ig	0,50-től 0,33-ig	17,00 [0,28]	14,00 [0,23]	13,00 [0,21]
3 felett	0,33 alatt	6,00 [0,10]	5,00 [0,08]	4,00 [0,07]

#### Első szakasz

A lelátó kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{li}}{v_i}$$

ahol:

$t_{1a}$  - legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

$S_{li}$  - a menekülésnél számításba vett útvonal útszakaszainak hossza méterben (m)

$v_i$  - az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függő haladási sebességek (m/min)

$S_{111}$  = 7,20 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$S_{121}$  = 10,50 m - Lépcsőkön lefelé

$v_{11}$  = 6,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$v_{12}$  = 5,00 m/min - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$t_{1a}$  = **3,30 min**

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján - Ülőhelyekről a központi lépcső felé:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * \sum_{i=1}^n l_{1szi}}$$

ahol:

$t_{1b}$  - a helyiségnek a kiürítési időtartama az útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján percben (min)

$N_1$  - a helyiségből eltávolítandó személyek száma, (fő),

$k$  - a szabad szélesség átlagos átbocsátó képessége: 65,8 fő/m \* min, 83,3 fő/m \* min

$l_{1szi}$  - a helyiség menekülési útvonalra, biztonságos térbe nyíló kijáratának számításba vett szabad szélessége méterben (m)

$N_1$  = 33 fő - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$N_2$  = 296 fő - Központi lépcsőn

$N_3$  = 296 fő - Terepre vezető lépcsőn

$l_{1szi1}$  = 0,50 m - Ülőhelyekről a központi lépcső felé

$l_{1szi2}$  = 1,80 m - Központi lépcsőn

$l_{1szi3}$  = 2,40 m - Terepre vezető lépcsőn

$t_{1b}$  = **3,387 min**

## 7. Rendezők feladatai:

A szabadtéri rendezvények területén, 3 helyen (a parkírozónál, az Arénánál és a rendezvénytéren) ki kell függeszteni a rendezvény térképét a vízvételi helyeket, a menekülési útvonalat, rendezvények szünetében és a rendezvény elején ezt a nézőkkel közölni kell.

A szabadtéri rendezvényen a rendező személyzet feladata a rendezvény ideje alatt a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról.

### **A rendező személyzet és a szervező stáb beosztása, feladatköre:**

A rendezőszolgálat és a parkírozottak kapcsolattartója: Szeifert Péter (30/475 1062)

Amennyiben a 33-as főúton forgalomkorlátozásra kerül sor, a forgalomkorlátozás bejelentése megtörténik, a forgalomirányítókat a helyszíneken a szervezők biztosítják.

Forgalomirányítási kapcsolattartó: Szeifert Péter (30/475 1062)

Lovas versenyzők, lovas fellépők kapcsolattartója: Boros Sándor (30/555-7083)

Vásárosok irányítása, tájékoztatása, ellenőrzése: Sári Ádám (30/285- 9907)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: Bikki Dóra (30/565-7960)

### **A rendezvény ideje alatt folyamatos mentőszolgálati jelenlét lesz biztosítva.**

Mentőszolgálati kapcsolattartó: Farkas Csilla (30/353-7285)

A rendőrség részéről fokozott járőrszolgálatra kerül sor a helyszínen és annak környékén.

Rendőrségi kapcsolattartó: Lakatos Sándor r. alezredes (30/382-6325) Balmazújvárosi Rendőrkapitányság

Az országos meteorológiai szolgálattól a folyamatos helyszínre vonatkozó időjárási előrejelzés interneten keresztül a versenyszabályzat szerint történik.

**Időjárással kapcsolatos kapcsolattartó:** Pásztorné Soós Gabriella (30/491-5226)

### **A Katasztrófavédelem szerveinek elérhetőségei:**

- **Debreceni Hivatásos Tűzoltó parancsnokság** (Debrecen HTP): 06-52/521-941

- **Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete:** Megyei Főügyelet  
Tevékenység-irányítási Központ (TIK): 06-52/516-460

- **Tűzoltóság hívószáma:** 112

Az önkormányzat részére a rendezvény bejelentése megtörtént.

**A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.**

### **3. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása:**

A helyszín őrzését és biztosítását a Biztonsági Szolgálat látja el a **szervező Hortobágyi Nonprofit Kft. rendező munkatársaival** egyeztetve.

#### **Árusok beengedése:**

27-én: 06.00 – 08.00 óráig      2 fő

#### **Biztonsági szolgálat:**

A rendezvény teljes időtartama alatt 15 fő, szükség esetén a létszámhoz viszonyítva arányosan.

#### **A Biztonsági szolgálat vezetője: Erdei Zsolt (30/014-5990)**

A biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén a kikerülő Tűzoltóság szerkocsi vezetője és a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k).

A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára a hovatartozásának megfelelő pólo viselése kötelező.

A rendezvény helyszínén levő megafon berendezéssel (áramkimaradás esetén több aggregátor biztosítja) a rendezvényen részt vevő vendégek tudtára kell adni (pánik elkerülésével), hogy a rendezvény helyszíne kiürítésre kerül.

A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembevételével történik.

Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges. A tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a Tűzoltóság ügyeletére az eseményt.

Elsőként a hivatásos Tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a létesítmény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából.

Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja.

A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik”), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a létesítmény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek.

Tűz esetén értesíti(k) a vendégeket, valamint telefonon a Tűzoltóságot.

A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

A rendezők tűz észlelése esetén, értesítik vezetőjüket, aki mobiltelefonon azonnal felveszi a kapcsolatot a Katasztrófavédelem szerveinek valamelyikével a következő elérhetőségek egyikén:

- **Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság** (Debrecen HTP): 06-52/521-941
- **Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete:** Megyei Főügyelet Tevékenység-irányítási Központ (TIK): 06-52/516-460
- **Tűzoltóság hívószáma: 112**

*A kihangosítón a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabad tér kiürítését.*

### **9. Az egészségügyi biztosítás feltételei**

A rendezvény ideje alatt bármelyik vendég fehér színű Hortobágyi Nonprofit Kft. feliratú pólót viselő munkatársunk segítségével tudja értesíteni a helyszínen állomásozó mentőosztag esetkocsiját. Vész esetén mobiltelefonon az alábbi személy értesítendő: Farkas Csilla (30/353 7285)

A helyszínen lévő mentőcsoport ügyeletet lát el, szükség esetén a debreceni Mentőállomást riasztják, aki súlyos baleset esetén a sérültet a debreceni Dr. Kenézy Gyula Kórházba szállítja. **Mentőhelikopter-leszállóhely az 1.sz.melléklet szerint biztosított.**

### **10. Vendéglátás**

A rendezvényen az ételt és italt biztosítja a Hortobágyi Csárda és külsős vállalkozók.

A rendezvény helyszínén 3 db WC biztosított az irodaházban.

A rendezvény helyszínén több ponton mobil szemetes kerül elhelyezésre, amelyekbe a hulladékgyűjtésre nylonzsákokat tesznek. A tárolókat a takarítószemélyzet folyamatosan üríti, azokat egy adott helyre összegyűjti, az ott kihelyezett konténerekbe dobja, majd a rendezvény végén gondoskodik annak megfelelő elszállításáról.



## **11. A viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv:**

A „BIZTONSÁGI TERV KATASZTRÓFAHELYZEKETEK KEZELÉSÉRE” című dokumentumot online is elérhetővé tesszük Társaságunk honlapján ([www.hortobagy.eu](http://www.hortobagy.eu)).

Tájékoztatónk legelején felhívjuk a kedves résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvény napjára, az Országos Meteorológiai Szolgálat által előre jelzett időjárási viszonyokat komolyan vegyék figyelembe és nagy odafigyeléssel készüljenek fel az eseményen való részvételre.

A továbbiakban, kérjük, olvassák el a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Intézkedést (jelen dokumentum), mely hasznos információkat tartalmaz a rendezvényen való biztonságos részvétel szempontjából.

### **Mit nevezünk katasztrófa helyzetnek?**

Olyan szélsőséges időjárási és egyéb körülmények bekövetkeztét, amely súlyosan veszélyezteti a rendezvényen résztvevők testi épségét. Ilyenek pl. az orkán erejű szél (100 km/h-t elérő vagy meghaladó sebességű hurrikán, esetleg tornádó), a földrengés, a nagy csapadéktartalommal érkező kiadós vihar, a tüzeset, illetve a túlságosan forró levegőhőmérséklet.

### **Mi a teendő katasztrófa helyzet esetén?**

A rendezvényen részt vevők biztonsága érdekében mindenki köteles a Rendezők, biztonsági személyzet utasításait betartani. A Rendezők utasításait a műsorvezető mondja be a színpadi hangosításon keresztül.

1. A Rendezők utasításait minden résztvevő a saját és környezetében levő személy biztonsága érdekében köteles betartani.
2. Az utasításokat pánikhangulat-keltés nélkül, lehetőség szerint higgadtan és a helyszínen levő rendezők irányítása mellett kell végrehajtani.
3. A felnőttek az esetleges kimenekítés során szükség szerint elsőbbséget kell, hogy adjanak a kisgyermekeknek, gyermekeknek és a mozgásukban korlátozott, esetleg láthatóan beteg vagy rossz egészségi állapotban levőknek, valamint a hölgyeknek.

### **I. Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén?**

1. A Rendezők utasításai szerint a területen lévő vendégeknek a programokban való részvételt, étkezést és mindennemű, a rendezvény normál menetéhez kapcsolódó tevékenységet abba kell hagyniuk és a vendéglátó illetve szórakoztató sátrakat, majd a rendezvény területét - a helyben segítő rendezők és biztonsági személyek - irányítása mellett el kell hagyniuk. E tekintetben elsősorban a Rendezők utasításai szerinti szabad területekre vonulnak a vendégek. A szabadtéri létesítmény négy oldalról körbejárható, valamennyi oldalon legalább 6 méter szélességű út áll rendelkezésre a rendezvény területének elhagyásához.
2. Az étel-ital árusok, kézműves árusok faházai, sátrai, illetve fás területek elhagyása után minden vendég a szabadteret körülvevő utak felé haladjon a kiépített útvonalakon.
3. A katasztrófa helyzet elmúlását a Rendezők jelentik be. Ameddig ez nem történik meg, a területre a résztvevők nem mehetnek vissza.

### **II. Mi a teendő tűz esetén?**

A tűz szabadtéren szabályozatlanul és gyorsan terjedhet, különösen nagy szél esetén. A hőhatás figyelembevételével a tűz életveszélyes égési sérüléseket okozhat.

Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott /levő porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és telefonon értesíti a **rendező személyzet vezetőjét.**

**Melléklet 2. sz.** melléklet: Tűzvédelmi előírás a 2024. április 27-én megrendezésre kerülő Szent Györgynapi Kihajtási Ünnepp, Kézműves Vásár és Világörökségünk, a Puszta napja rendezvényhez.

**Melléklet 3.sz.** melléklet: Árusokra vonatkozó tűzvédelmi előírások

### **Szabadtéri rendezvényen készenlétben tartandó tűzoltó készülékek:**

- b) a vendéglátó egység védelmére 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó-készüléket kell készenlétben tartani.


### III. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bármilyen egészségügyi probléma esetén?

1. Amennyiben a rászorult eszméleténél van és járóképes, úgy kérjük, keresse fel a legközelebbi szolgálatot teljesítő ügyeletet, szervezőt és kérjen segítséget (a rendezvény területén 1 db elsősegélynyújtó sátrat állítunk fel és bocsátunk vendégeink rendelkezésére). Az ott szolgálatot teljesítő munkatársunk értesíti a területen készenlétben állomásozó mentőszolgálatot. Szükség esetén a Mentőegységek azonnal a helyszínre érkeznek és megkezdik a rászorult ellátását.
2. Amennyiben a rászorult nincs abban a helyzetben, hogy saját maga intézkedjék a segélykérésről, a hozzá legközelebb levő vendég köteles a legközelebbi rendezőhöz és/vagy biztonsági emberhez fordulni segítségért.
3. Balesetet szenvedett, magatehetetlen, esetleg ájult sérültet megmozdítani tilos! Szükség esetén, szájon át történő lélegeztetést alkalmazhat az elsősegélyadásban jártas vendég.
4. Rosszullét következtében ájult rászorultat az elsősegélyben jártas személyek stabil oldalfekvő helyzetbe tehetik majd szükség szerint szájon át történő lélegeztetést alkalmazhatnak, míg társuk ezzel párhuzamosan értesíti a készenlétben álló mentőegységeket a helyzetről.

### IV. Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén?

Roszullét, napszúrásos tünetek, kiszáradás érzete esetén forduljon a területen tartózkodó mentőegységekhez a szervezők segítségével.

Hortobágy, 2024. március 20.

  
**Egyedné Kertész Ivette**  
tűzvédelmi szaktanácsadó

**Egyedné Kertész Ivette**  
munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadó  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 19.  
Adószám: 47654460-1-29  
Nyilvántartási szám: 5739203 EV  
Szlasz.: 11773384-60013699

**HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.**  
H-4071 Hortobágy, Mátá major 48.  
Cégjegyzékszám: 09-09-016747  
Adószám: 10543301-2-09  
MÁK: 10034892-10000000000000000000

  
**Fülöp Bernadett**  
ügyvezető

## **TÖMEGRENDEZVÉNY ESETÉN ÉRTESÍTENDŐK LISTÁJA**

### **Rendező szerv:**

Hortobágyi Nonprofit Kft  
4071 Hortobágy, Máta major 48.  
Képviselője: Fülöp Bernadett ügyvezető

### **Rendezvény szervezője, elérhetősége:**

Hortobágyi Nonprofit Kft.  
Felelős főszervező: Fülöp Bernadett  
Tel.: +36 70/492-7654

### **Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

(Debrecen HTP): 06-52/521-941

### **Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete:**


Megyei Főügyelet Tevékenység-irányítási Központ (TIK): 06-52/516-460

### **Tűzoltóság hívószáma: 112**

### **Területileg illetékes mentőszolgálat:**

Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomása  
4025. Debrecen, Külsővásártér 14.  
Tel.: 52/ 411-330



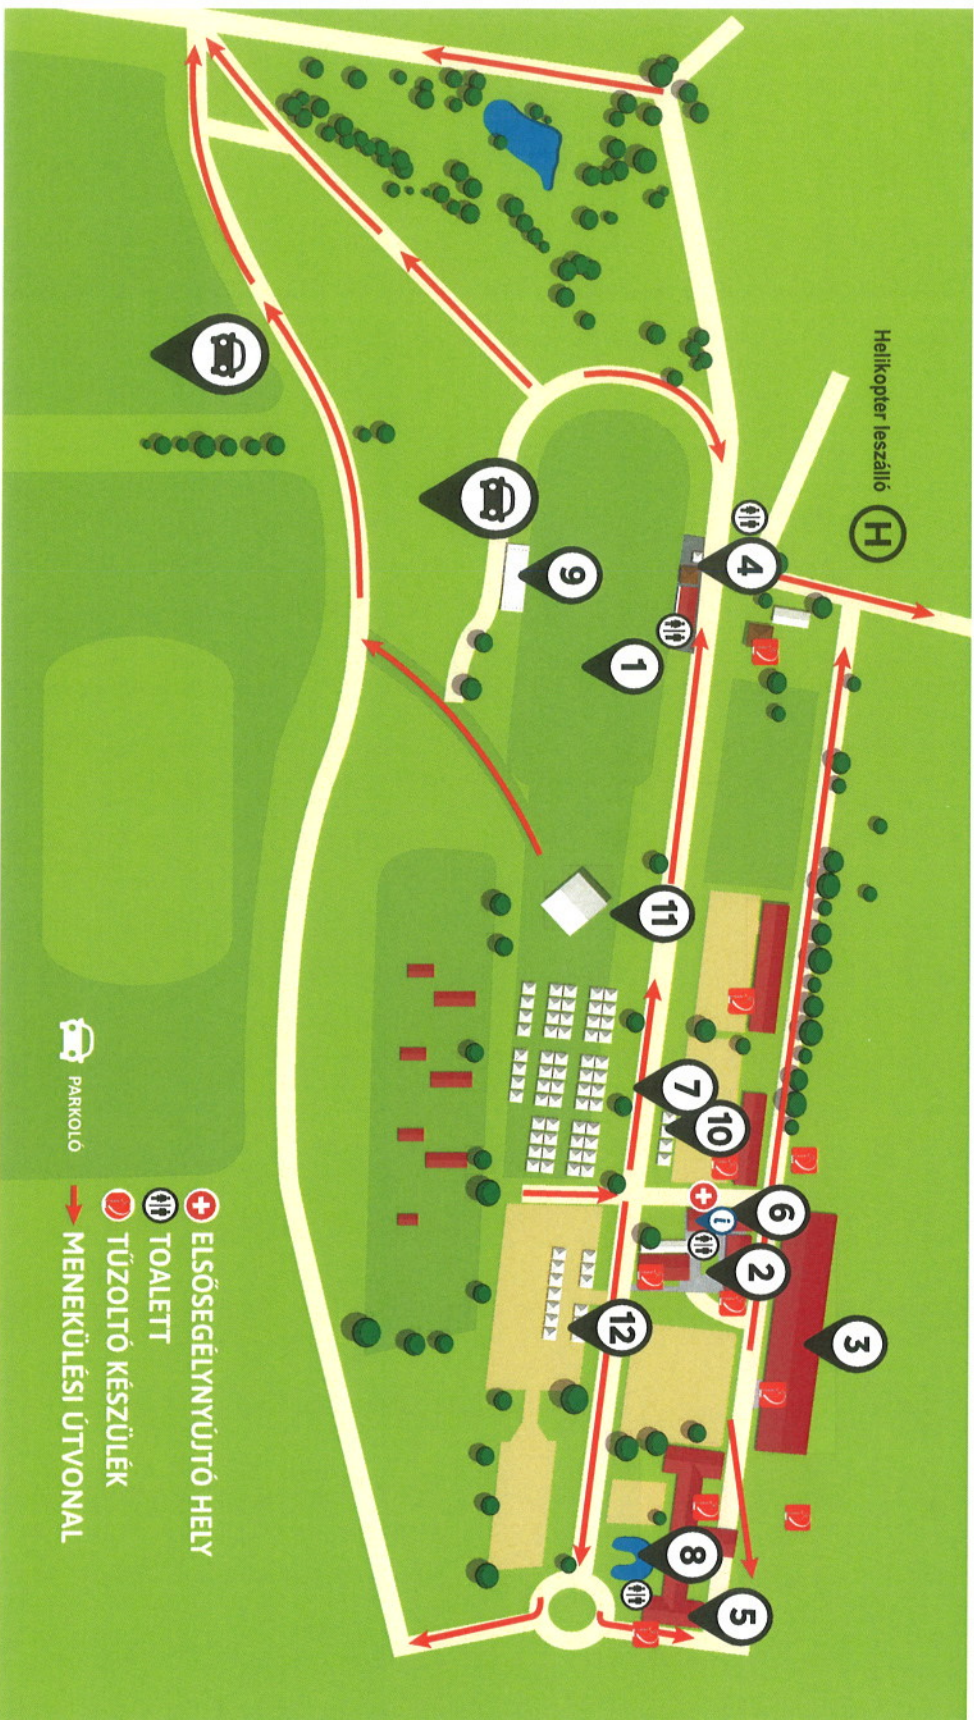

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ HELY
- TOALETT
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLEK
- MENEKÜLÉSI ÚTVONAL

PARKOLÓ

**1** Aréna

**2** Rendezvény tér  
HNPI Kézműves Gyerektögl  
10:00-13:00

**3** Fedeles Lovarda  
(biztonsági hely)

**4** VIP tribün

**5** Nyerges Presszó

**6** Fogadóépület

**7** Országos Népművészeti és  
kirkodó vásár

**8** Tűzi víztároló

**9** Mobil letatók

**10** Vendéglátás

**11** Zenés-táncos rendezvény  
Koncert színpad helye  
16:00-17:00

**12** Vármegye Kóstoligató



**Tűzvédelmi előírás**  
**2024. április 27-én megrendezésre kerülő**  
**SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP,**  
**KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS VILÁGÖRÖKSÉGÜNK, A PUSZTA**  
**NAPJA rendezvényre**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII.29.) BM. rendelet 58. § valamint a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 215.§. alapján a **2024. április 27-én** megrendezésre kerülő **SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP, KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS VILÁGÖRÖKSÉGÜNK, A PUSZTA NAPJA** rendezvényre az alábbi tűzvédelmi előírást adom ki:

**I. RÉSZ**

*A vásár rendezőire, a vásáron foglalkoztatott munkavállalókra valamint a vásárra érkező árusokra és látogatókra vonatkozó előírások*

**1.) A vásár rendezőinek tűzvédelmi feladatai**

- A tűzvédelmi feladatok irányítását a Hortobágyi Nonprofit Kft. műszaki és üzemeltetési csoportvezetője **Szeifert Péter (30/475 1062)** látja el.
- A rendezvény területén a közművek elhelyezkedéséről tájékoztatja a helyszíntre érkező hivatásos tűzoltókat és a mentési munkákban résztvevőket. (1 sz. melléklet)
- Ellenőrzi és irányítja a rendészek és szemétszedők tűzvédelmi feladatainak ellátását.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi felszerelések (felszín feletti tűzcsapok, tűzoltó készülékek) működő képességének állapotát a rendezvény megkezdése előtt és közben.

**2.) A rendészek, szemétszedők, árusok és a rendezvényre érkező látogatók tűzvédelmi feladatai**

**2.1. RENDÉSZEK**

- A vásárra érkező árusok részére a tűzvédelmi előírásból 1 pld-t átvétetni és az átvételt az árus aláírásával igazoltatni.
- Naponta két alkalommal a vásárteret ellenőrizni és a tűzvédelmi hiányosságokat a „Tűzvédelmi ellenőrzési füzetbe feljegyezni és aláírással igazolni.
- Az ellenőrzések alkalmával a tűzvédelmi előírások be nem tartóit figyelmezteti és a feltárt hiányosságok megszüntetését utóellenőrzi valamint az utóellenőrzés megtörténtét a „Tűzvédelmi ellenőrzési füzetbe bejegyzni.
- Amennyiben az árus a figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg a feltárt hiányosságot, úgy azt azonnal jelenti az információs pavilon vezetőjének.
- Köteles a menekülési útvonalak meglétét és azok járhatóságát a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrizni és fenntartani.
- Az általa észlelt tüzesetet azonnal jelezni a vásár főszervezőjének illetve a helyszínen tartózkodó hivatásos tűzoltóknak.

## 2.2. SZEMÉTSZEDŐK

- A vásár időtartama alatt a helyszínen járőrözve ellenőrzik, hogy a mobil szeméttárolókba tűzgyújtásra alkalmas anyagok ne kerüljenek.
- Amennyiben tüzet észlelnek azonnal jelentik a vezetőjüknek (Szeifert Péter)

## 2.3. ÁRUSOK

- Tilos az árusoknak az árusító területen olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet okozhat.
- Tűz keletkezése esetén köteles a tűz oltását megkezdeni.
- Köteles az általa átvett tűzvédelmi előírásban foglaltakat a rendezvény időtartama alatt betartani, valamint a mellékletekben szereplő menekülési útvonalakat és tűzoltó készülékek helyeit megismerni.

## 2.4. A RENDEZVÉNYRE LÁTOGATÓK

- A rendezvényre látogatók részére az információs központnál elhelyezett hirdetőre ki kell függeszteni a Tűzvédelmi előírás 1 példányát úgy, hogy az mindenki számára könnyen hozzáférhető legyen.
- A parkolók bejáratánál lévő táblákra el kell helyezni a tűzgyújtási tilalmat jelző, illetve tűz esetén a menekülési útvonalak irányát jelző táblákat, melyeket a látogatók kötelesek betartani.
- A rendezvény és a parkolók területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni és tüzet gyújtani szigorúan tilos.

## 2.5. VILLANYSZERELŐ ÜGYELET

A rendezvény ideje alatt a villanyszerelő ügyeletet a Hortobágyi Nonprofit Kft. látja el. (Szeifert Péter)

- A villanyszerelő ügyelet biztosítja a rendezvény elektromos árammal történő zavartalan ellátását és az adódó elektromos hibák kijavítását.
- Az ügyeletes villanyszerelőnek folyamatosan ellenőriznie kell a mobil elektromos szekrények állapotát, a csatlakozásokat és bekötéseket.
- Tűz keletkezése esetén az elektromos hálózat főkapcsolójával azonnal áramtalanítani kell a rendezvény helyszínét.

## II. RÉSZ

*Tűz keletkezése esetén szükséges teendők és a kiürítés lebonyolítását felügyelő rendező személyzet feladatai*

### **1.) Tűz keletkezése esetén szükséges teendők, a tűz jelzése és oltásának módja**

A rendezvény ideje alatt a rendezvény helyszínén illetve a parkolóban keletkezett tüzet azonnal jelezni és jelenteni kell a rendezvény főrendezőjének, aki a bírói toronyban hangosbemondó segítségével hívja fel az ott tartózkodók figyelmét a tűz keletkezésére és helyére, ügyelve arra, hogy ne keltsen felesleges pánikot.



*Azonnal értesíti a*

- **Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság** (Debrecen HTP): 06-52/521-941
- **Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete:** Megyei Főügyelet Tevékenység-irányítási Központ (TIK): 06-52/516-460
- **Tűzoltóság hívószáma: 112**

A tűzoltóknak a tűz keletkezésének helyszínére történő megérkezéséig a rendezvény helyszínén lévő föld feletti tűzcsapokról és tűzoltó-készülékekkel a rendezésben résztvevők, szemétszedők megkezdik a tűz azonnali oltását.

## **2.) A kiürítést lebonyolítását felügyelő rendező személyzet feladatai**


A rendezvény helyszínének és a parkolóhelyek kiürítésének lebonyolítását a rendezvény főrendezője, a rendezők vezetőjével közösen végzi.

Kiürítés esetén a rendezvényen foglalkoztatott rendezők, biztonsági személyzet tagjai, szemétszedők feladata biztosítani a rendezvény helyszínének az árusok és látogatók általi lehető leghamarabbi elhagyását a 33-as közlekedési út felé, illetve Mátá pusztá irányába. Amennyiben a közlekedési útvonal zsúfolt, vagy nincs lehetőség az oda történő terelésre, meg kell kezdeni a menekülési útvonalakra terelni a személygépjárműveket, az árusokat, illetve a rendezvényre látogatókat.

A kitervező tűzoltóság szakembereinek szükség esetén a tűz oltásába besegítenek a rendezvény rendezésében részt vevő és beosztott dolgozók.


A menekülési tervnek megfelelően a terület kiürítési munkáit mindaddig folytatják, amíg emberéletet vagy anyagi kárt a tűz terjedése veszélyeztet.

Hortobágy, 2024. március 20.

  
**Egyedné Kertész Ivetta sk.**  
**tűzvédelmi szaktanácsadó**

**Egyedné Kertész Ivetta**  
munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadó  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 19.  
Adószám: 47654460-1-29  
Nyilvántartási szám: 5739203 EV  
Salassz: 11773384-80013699

**HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.**  
H-4071 Hortobágy, Mátá major 48.  
Cégjegyzékszám: 09-09-016747  
Adószám: 13543091-2-09  
MÁK: 10034002-00288004-09000917

  
**Fülöp Bernadett**  
**ügyvezető**





HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

### 3. számú melléklet

## **TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK** a 2024. április 27-én megrendezésre kerülő **SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP, KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS VILÁGÖRÖKSÉGÜNK, A PUSZTA NAPJA** rendezvény keretei között tartandó vásáron résztvevő szolgáltatásnyújtókra, árusokra

1. Minden tevékenységet (feldolgozást, előállítást, forgalmazást, tárolást) csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően szabad végezni.
2. Faházakat, pavilonokat, árusítóhelyeket, járműveket kizárólag a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
3. Az éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedényrel, továbbá tüzelő-, fűtő-, és főző berendezésnél a gázszivárgást meg kell akadályozni, a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
4. Csak az engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad használni.
5. A tüzelő, fűtő-, illetve főzőberendezések és a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen gyújtási veszélyt az éghető anyagra.
6. Propán-bután gázpalackot üzemelése közben felügyelet nélkül nem szabad hagyni. Palackcserénél a tömítést is cserélni kell. Csak a Magyar Szabványnak megfelelő nyomáscsökkentőn keresztül szabad üzemeltetni a gáz üzemű berendezéseket.
7. A PB gázpalackot eldőlés ellen rögzíteni kell, a felhasználás területén tartalék palackot tárolni TILOS!
8. A léggömbök töltéséhez csak az ágazati szabványban meghatározottak szerinti gáz elegyet szabad használni.
9. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.
10. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
11. A vásártéren tilos bármilyen hulladék nyílt tűzön történő elégetése (papírhulladék, műanyag hulladék, fa, stb.)
12. A vásár területén tilos szabad tűzön (fával, papírhulladékkal) történő főzés.
13. Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
14. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

**HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT.**

H-4071 Hortobágy, Máta major 48. Telefon: (52) 589-110

E-mail: [info@hortobagy.eu](mailto:info@hortobagy.eu) [www.hortobagy.eu](http://www.hortobagy.eu)

Adószám: 18543391-2-09 Cg.: 09-09-016747

ISO 9001:2008



**DNV**  
SZERINT TANUSÍTOTT CÉG




HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.


15. A vásár területén a közlekedési utakat teljes szélességükben állandó jelleggel szabadon kell hagyni, azokon még ideiglenesen sem szabad anyagot elhelyezni, illetve tárolni.
16. Minden kereskedő a saját tevékenységének megfelelő mennyiségű és minőségű tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani, melynek érvényességi ideje jól láthatóan a készüléken legyen feltüntetve.

A fentiek maradéktalan betartását a szakhatóság, a rendezvényszervező, illetve a vásárüzemeltető bármikor ellenőrizheti, a vásár keretei között szolgáltatást nyújtók kötelesek az ellenőrzéseket segíteni, a szükséges információkat az arra illetékeseknek megadni.

Hortobágy, 2024. március 20.

HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.  
H-4071 Hortobágy, Mátá major 48.  
Cégjegyzékszám: 09-09-016747  
Adószám: 18543391-2-09  
MAK: 18543391-2-09 0000017 1.

  
Egyedné Kertész Ivetta  
tűzvédelmi szaktanácsadó

  
Fülöp Bernadett  
ügyvezető

**Egyedné Kertész Ivetta**  
munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadó  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 19.  
Adószám: 47654460-1-29  
Nyilvántartási szám: 5739203 EV  
Szálasz.: 11773384-60013699



**HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT.**

H-4071 Hortobágy, Mátá major 48. Telefon: (52) 589-110  
E-mail: info@hortobagy.eu www.hortobagy.eu  
Adószám: 18543391-2-09 Cg.: 09-09-016747

ISO 9001:2008



**DNV**  
SZERINT TANÚSÍTOTT CÉG



HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

#### **4. számú melléklet**

A Szent György-napi Kihajtási Ünnepe, Kézműves Vásár és Világörökségünk, a Pusztánapja rendezvény keretein belül megrendezésre kerülő Vármegye kóstolható elnevezésű rendezvény záróprogramja: Csík János és a Mezzo zenekar koncertje.

A zenés, táncos rendezvény adatai:

Megnevezése: CSÍK JÁNOS és a MEZZO ZENEKAR

Rendezvény helye: 4071 Hortobágy- Mátá 1120/4b hrsz. ingatlan (1. számú melléklet 11. pontja)

Rendezvény alapterülete: 13.200 m<sup>2</sup>

Rendezvény befogadóképessége: 2.000 fő

Rendezvény helyszín használatának jogcíme: bérlemény

Gyakorisága: alkalmi

Jellege: szabadtéri, nyilvános

Megtartásához kapcsolódó szolgáltatások: vendéglátás

Megtartásának időpontja: 2024. április 27.

Kezdésének időpontja: 2024. április 27. 16.00 óra

Befejezésének időpontja: 2024. április 27. 17.00 óra

#### **A koncert helyszínének alaprajza, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje**

A szabadtéri rendezvény területére történő belépés a 33-as útról leágazó közúton keresztül történik. A rendezvény területéről történő távozás a helyszínrajzon megjelölt útvonalakon történhet. 1. számú melléklet

Külön zárókapuk, torlaszok nincsenek.

A technikai eszközöket üzemeltető vállalkozás képviselője:

- hangosítás, színpadfedés: Bodnár Csaba (tel.: 06-30-342-6012),
- színpad: Hortobágy Község Önkormányzata – Sári Ádám: (tel.: 06-30-285-9907)

Színpad mérete: 10 méter x 6 méter

A színpadnál 2 db 6-kg-os porral oltó készülék lesz elhelyezve.

Az információs pultnál pedig 1 db 50-kg-os porral oltó készülék.

A rendezvény autók elöl elzárt területére csak az engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak be.

A színpad előtti füves területen a vendégek állva hallgathatják végig a koncertet.

A rendező személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A biztonságról Szolgálat gondoskodik /szerződés szerint/ 15 fő/10 óra.



HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

A rendezvény azonnali leállítására **Fülöp Bernadett főrendező utasítása alapján** a rendezők, a megbízott Biztonsági Szolgálat vezetője köteles intézkedni. Továbbá a terület haladéktalanul történő kiürítése érdekében a vendégek részére minden segítséget megadni kötelesek.

Minden lebonyolításban közreműködő, illetve a rendezvény területén tartózkodó személy kötelessége az általa észlelt veszélyre a rendezők, szervezők figyelmét felhívni.

A zenés-táncos rendezvényre látogatók létszáma várhatóan 2.000 fő.

Tekintettel arra, hogy rendezvénysátrak nincsenek, hirtelen vihar, eső esetén a Fogadóépület (6.) és a Fedeles Lovarda (3.) áll a vendégek rendelkezésére.

A menekülési útvonalakat az 1. számú melléklet szerint utánvilágító menekülési útirányt jelző táblákkal jelöljük.

Fellépők és backstage tagjainak beengedése: 27-én: 12.00 – 15.00 óráig 4 fővel

Örzés:

A rendezvény teljes időtartama alatt 15 fő, szükség esetén a létszámhoz viszonyítva arányosan.

A rendezvény ideje alatt folyamatos mentőszolgálati jelenlét lesz biztosítva.

Mentőszolgálati helyszíni kapcsolattartó: Farkas Csilla 06/30/353-7285

### **Kiürítés számítás:**

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ.) alapján:

**szabadtéri rendezvény területe:** természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,

**szabadtéri rendezvény:** az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket,

Az OTSZ. 51. § (5) bekezdése alapján:

„A szabadtéri rendezvények kiürítését a 207-218. § szerint kell biztosítani.”

Az OTSZ. 207. § (6) bekezdése alapján:

„A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.”



HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

Az 1996. évi XXXI. Törvény (Ttv.) 3/A. §-a alapján:

(1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) **Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető**

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.

b) **a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával**, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Jelen esetben Hortobágy-Máta területen lévő, a koncertre kijelölt teret kell kiüríteni, mely az Aréna mellett keleti irányba van. Ezen a térrészen a színpad az északi részen van. A térrész füves, sík terület, a rendezvény nem körbekerített.

A menekülési stratégia megválasztása:

Teljes, egyidejű és azonnali kiürítési stratégia megválasztása indokolt.

A kiüríthetőség a BM OKF által kiadott TvMI-ben található megoldások alapján van igazolva, a fent megjelölt 4 perces normaidőnek megfelelően.

Létszám sűrűség: az OTSZ. 7. melléklet 2. táblázat 11. pontja alapján (elméleti) 4 fő/m<sup>2</sup>.

A rendezvény jellegéből adódóan nem kell a rendezvény egész területén 4 fő / m<sup>2</sup>-rel számolni, a rendezvény szervezőjének nyilatkozata alapján a gyakorlatban a rendezvény területén elhelyezkedő főekkel kell számolni, mely szerint 1500 főt várnak a rendezvényre egy időben. A szabadtéri rendezvény (koncert) területe kb. 3000 m<sup>2</sup>.

Az alapterület alapján a létszámsűrűség:  $2.000 \text{ fő} / 13.200 \text{ m}^2 = 0,16 \text{ fő/m}^2$ , viszont a színpad előtti területen 4 fő / m<sup>2</sup>-rel van elvégezve a számítás, az összefüggő tömeg ilyen mértékű létszámsűrűsége itt alakul ki.



HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

A létszámsűrűséget a kiürítés számítás során homogénnek kell tekinteni a kiürítendő rendezvény helyszín (azon belül az összefüggő tömeg) vonatkozásában. Az összefüggő tömeg létszámsűrűsége azonban a színpadtól távolodva csökken (TvMI A melléklete szerint).

Mivel egy színpad lesz, ezért az 1 szektoros kialakítás létszámsűrűség megoszlás alkalmazandó.

Menekülésre számításba vehető útvonal az OTSZ. 208. § (2) bekezdése alapján legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. A rendezvény kordon szalaggal nincs körbekerítve, így a szükséges 2,5 méter biztosítva van.

A kiürítés a színpadhoz viszonyítva gyakorlatilag bármely irányba – dél, kelet, nyugat, észak – lehetséges, füves területen.

Menekülés során az útvonal nem keskenyedik, így a TvMI-ben meghatározott első metódus alkalmazandó.

A veszélyforrás helye a színpad előtti terület.

#### **Haladási sebességek:**

A területen tartózkodókról a rendezvény jellege miatt feltételezzük, hogy önállóan menekülésre képesek személyek. Az OTSZ. ide vonatkozó fogalom meghatározásai:

**Önállóan menekülésre képes személy:** olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás, A kiürítés sebességét a TvMI tartalmazza:





HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

A kiürítendő terület létszám sűrűsége (fő/m <sup>2</sup> )	Vízszintes átlagos haladási sebesség m/min	Haladás lépcsőn, m/min
--	--	------------------------

<b>0,5-től 1-ig</b>	<b>65,95</b>	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
<b>3 felett</b>	<b>11,45</b>	9,63

#### **Számítás:**

A TvMI alapján a színpad vonatkozásában 11,45 m/min a haladási sebesség. A haladási sebesség korrekciós tényezője rendezvény és talaj típusa függvényében:

- Könnyűzenei rendezvény, koncert, rock, metál koncert, disco, techno party: 1,0, illetve

- Fűves terület, zöldfelület: 0,9.

#### **Színpad előtti terület:**

Alkalmazott képlet:

$$ta_2 = \sum s_{li} / v_{li}$$

Ahol:

ta<sub>2</sub> a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s<sub>li</sub> a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v<sub>li</sub> a számításba vett s<sub>li</sub> útvonalszakaszokhoz tartozó TvMI 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

A veszélyeztetett terület elhagyását 4 perc alatt kell biztosítani 40 méteres körzetben, így a minimum 10 m/min sebességet kell igazolni. Menekülési utak: déli, keleti és nyugti irányba akadálymentesen zöld területen, vízszintesen a 40 méter eléréséig.



HORTOBÁGYI  
NONPROFIT KFT.

$(40 \text{ m} / \{11,45 \text{ m/min} \times 0,9\}) = 3,88 \text{ min} = < 4 \text{ min} \Rightarrow$  megfelelő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendezvény kiürítése a figyelembe vett létszám, útvonal szélesség, útvonal hossz és haladási sebesség függvényében biztosított.

Hortobágy, 2024. március 20.

Egyedné Kertész Ivette  
tűzvédelmi szaktanácsadó

**Egyedné Kertész Ivette**  
munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadó  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 19.  
Adószám: 47654460-1-29  
Nyilvántartási szám: 5739203 EV  
Szlasz.: 11773384-60013699

**HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.**  
H-4071 Hortobágy, Mátá major 48.  
Cégjegyzékszám: 09-09-016747  
Adószám: 18543391-2-09  
MÁK: 10034002-90226391-90700017

Fülöp Bernadett  
ügyvezető

